



PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

"Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2022 Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità Incentivo ai Comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA)"

ELAB. C SCHEDATURA EDIFICI E SPAZI PUBBLICI

CONSEGNA FASE 1

SETTEMBRE 2024

Scheda 01 - Edifici				Struttura		Palazzo Comunale					
Pagina				01.01		PIANI		2 ft		Note	
Indirizzo:				Via Umberto Primo, 16 - 10040 Pralormo (TO)		Data Rilievo:		26/09/2024		Aggiornamento:	
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE		GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI		GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UDENTI		PLANIMETRIA P.T. - accessibilità					
ACCESSIBILE		ACCESSIBILE		ACCESSIBILE							
Descrizione											
1. Parcheggio				SI	NO	NOTE					
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:				X		parcheggio disponibile su piazza V. Emanuele					
Dimensione regolamentare?				X							
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?				X							
Segnaletica verticale conforme alla normativa?					X						
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?				X							
2. Accesso area esterna				SI	NO	NOTE					
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hanno profondità minima di 1,50				X							
Dislivello											
Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5				X							
E' presente corrimano ad h=0.90m?				X							
E' presente un percorso tattile?					X						
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza inferiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad altezza min di 40 cm da pavimento?					X	larghezza 120cm					
La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?				X							
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?					X	campanello alto					
3. Interno edificio											
3.1 Servizi igienici				SI	NO	NOTE					
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa per le aree aperte al pubblico:					X	Bagno disabili solo al P.T.					
Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta					X						
Spazio di manovra min: 150x150 cm				X							
Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole				X							
Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm				X							
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,				X							
wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50				X							
Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza					X						
Rubinetteria a leva				X							
3.2 Collegamenti verticali				SI	NO	NOTE					
Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):											
Larghezza minima di 1,20 m				X							
Corretto rapporto tra alzata e pedata				X							
Pedata andistruciolevole?					X						
Segnale inizio e fine scala					X						
Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro ?				X							
Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?					X						
Corrimano ad H= 0,90 m ?				X							
Ascensore						presente il servoscala					
Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)											
Porta a scorrimento di 0,90 cm?											
Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?											
3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Terra				SI	NO	NOTE					
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?					X						
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?					X						
Le pavimentazioni sono complanari e antisdruciolevoli?				X							
Le porte hanno luce minima di 80 cm?				X							
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?					X						
3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo - Piano Secondo				SI	NO	NOTE					
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?					X						
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?					X						
Le pavimentazioni sono complanari e antisdruciolevoli?				X							
Le porte hanno luce minima di 80 cm?				X							
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?					X						

Scheda 01 - Edifici

Struttura

Palazzo Comunale	
------------------	--

01.02

PIANI	2 ft
-------	------

Note	
-------------	--

Indirizzo:	Via Umberto Primo, 16 - 10040 Pralormo (TO)
-------------------	---

Data Rilievo:	26/09/2024	Aggiornamento:	
----------------------	------------	-----------------------	--


PRINCIPALI CRITICITA' RILEVATE

[illegible]

PLANIMETRIA P.1 - accessibilità



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

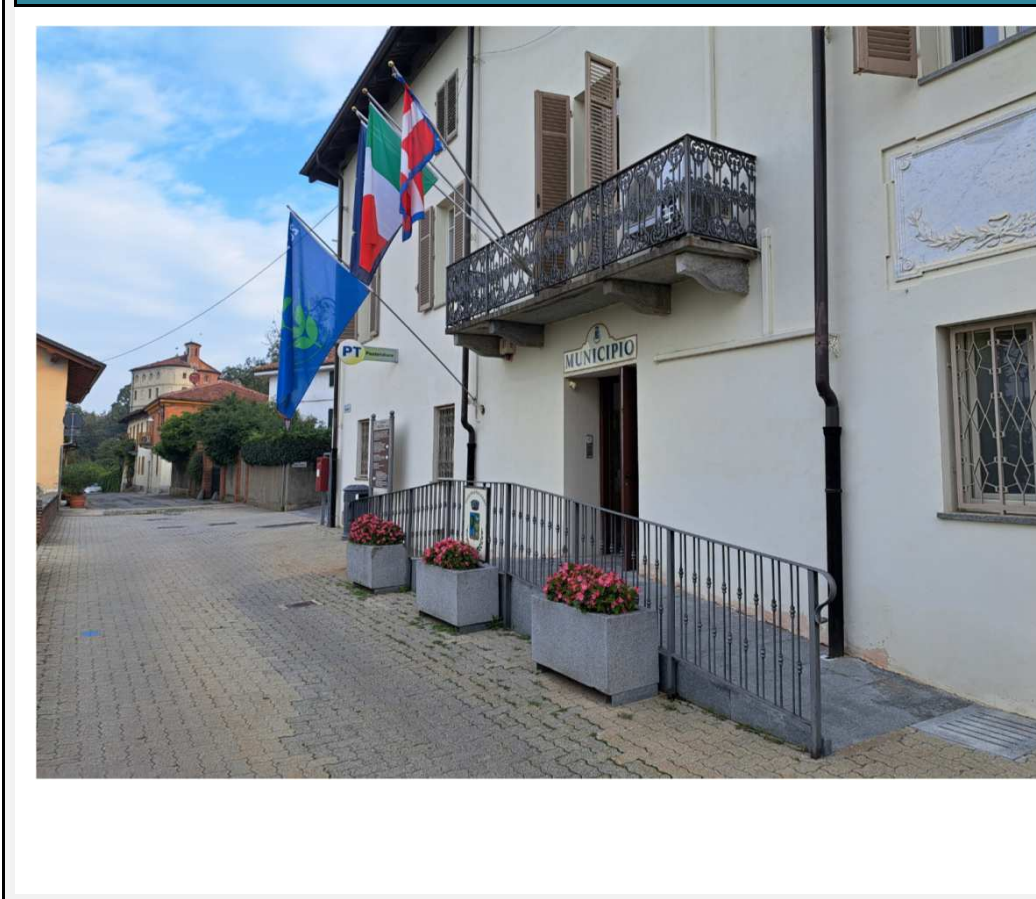

Scheda 02 - Edifici				Struttura		SCUOLA I.C. CARMAGNOLA I					
Pagina				02.01		PIANI		3		Note	
Indirizzo:				VIA MORBELLI, 10040 PRALORMO (TO)		Data Rilievo:		26/09/2024		Aggiornamento:	
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE		GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI		GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UDENTI		PLANIMETRIA P.1.					
ACCESSIBILE		ACCESSIBILE		ACCESSIBILE							
Descrizione		scuole elementari e scuole secondarie inferiori									
1. Parcheggio		SI	NO	NOTE							
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:		X		manca area zebraata su parcheggio per disabili							
Dimensione regolamentare?		X									
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?		X									
Segnaletica verticale conforme alla normativa?		X									
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?			X								
2. Accesso area esterna		SI	NO	NOTE							
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hanno profondità minima di 1,50 Dislivello		X		campanello a 160cm dal suolo							
Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5		X									
E' presente corrimano ad h=0.90m?			X								
E' presente un percorso tattile?			X								
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza inferiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad altezza min di 40 cm da pavimento?		X									
La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?		X									
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?			X								
3. Interno edificio											
3.1 Servizi igienici		SI	NO	NOTE							
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa per le aree aperte al pubblico:		X		Bagno per disabili su P.T e P.I. conformi. Bagno I P.1 da rivedere							
Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta			X								
Spazio di manovra min: 150x150 cm			X								
Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole		X									
Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm		X									
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,		X									
wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50			X								
Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza		X									
Rubinetteria a leva		X									
3.2 Collegamenti verticali		SI	NO	NOTE							
Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):			X	scala larghezza 112cm, corrimano h =100 cm							
Larghezza minima di 1,20 m		X									
Corretto rapporto tra alzata e pedata		X									
Pedata andistrucciolevole?		X									
Segnale inizio e fine scala			X								
Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro ?			X								
Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?			X								
Corrimano ad H= 0,90 m ?											
Ascensore				porta l=80 cm cabina 100x130 cm							
Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)			X								
Porta a scorrimento di 0,90 cm?			X								
Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?		X									
3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Terra		SI	NO	NOTE							
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?		X									
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?		X									
Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucchiolevoli?		X									
Le porte hanno luce minima di 80 cm?		X									
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?			X								
3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo - Piano Secondo		SI	NO	NOTE							
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?		X									
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?		X									
Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucchiolevoli?		X									
Le porte hanno luce minima di 80 cm?		X									
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?			X								

Scheda 02 - Edifici



02.02

SCUOLA I.C. CARMAGNOLA I			
PIANI	3	Note	

Indirizzo:	VIA MORBELLI, 10040 PRALORMO (TO)
-------------------	-----------------------------------

Data Rilievo:	26/09/2024	Aggiornamento:	
----------------------	------------	-----------------------	--

[illegible]

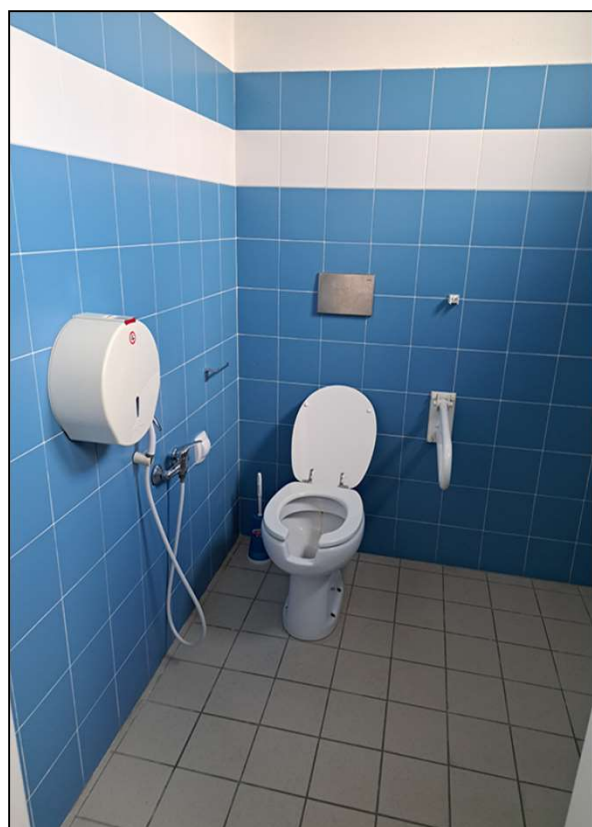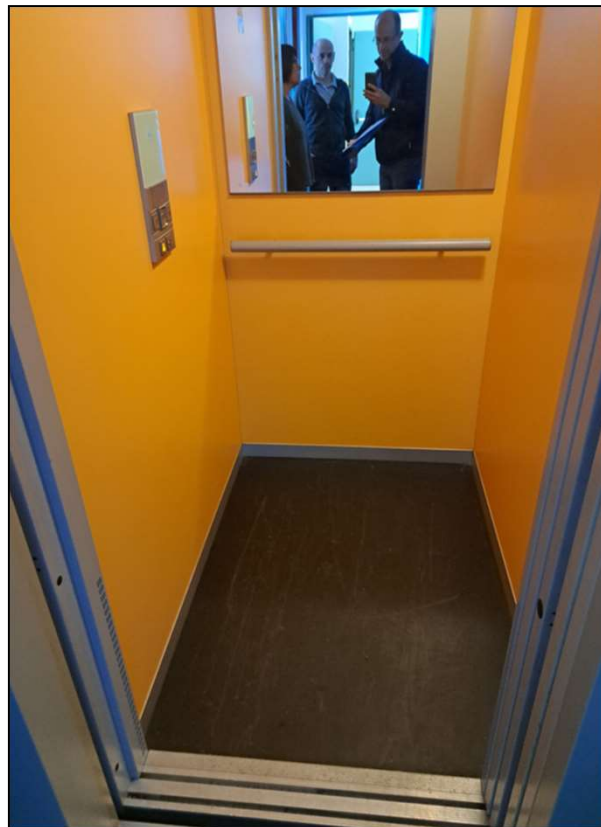

Scheda 03 - Edifici				Struttura		Palestra comunale					
Pagina				03.01		PIANI		1		Note	
Indirizzo:				Via C. Morbelli 17 - PRALORMO		Data Rilievo:		26/09/2024		Aggiornamento:	
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE		GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI		GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UDENTI		PLANIMETRIA P.T. - accessibilità					
ACCESSIBILE		ACCESSIBILE		ACCESSIBILE							
Descrizione				Palestra comunale adiacente alla scuola e a Cascina Oddenino a cui e' collegata							
1. Parcheggio				SI	NO	NOTE					
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:				X		manca area zebraata su parcheggio per disabili					
Dimensione regolamentare?				X							
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?				X							
Segnaletica verticale conforme alla normativa?				X							
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?					X						
2. Accesso area esterna				SI	NO	NOTE					
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hanno profondità minima di 1,50 Dislivello				X		Accesso dalla scuola per cui si richiamano le caratteristiche della stessa					
Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5				X							
E' presente corrimano ad h=0.90m?					X						
E' presente un percorso tattile?					X						
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza inferiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad altezza min di 40 cm da pavimento?				X							
La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?				X							
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?					X						
3. Interno edificio											
3.1 Servizi igienici				SI	NO	NOTE					
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa per le aree aperte al pubblico:				X		bagni degli spogliatoi collocati nei locali della scuola al piano interrato					
Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta					X						
Spazio di manovra min: 150x150 cm					X						
Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole				X							
Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm				X							
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,				X							
wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50					X						
Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza				X							
Rubinetteria a leva				X							
3.2 Collegamenti verticali				SI	NO	NOTE					
Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):						rampa esterna presso cascina Oddenino					
Larghezza minima di 1,20 m											
Corretto rapporto tra alzata e pedata											
Pedata andistrucciolevole?											
Segnale inizio e fine scala											
Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro ?											
Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?											
Corrimano ad H= 0,90 m ?											
Ascensore						ascensore presente nella scuola adiacente ad essa collegata					
Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)					X						
Porta a scorrimento di 0,90 cm?					X						
Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?				X							
3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Terra				SI	NO	NOTE					
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?				X							
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?				X							
Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucchiolevoli?				X							
Le porte hanno luce minima di 80 cm?				X							
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?					X						
3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo - Piano Secondo				SI	NO	NOTE					
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?						N.A.					
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?											
Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucchiolevoli?											
Le porte hanno luce minima di 80 cm?											
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?											

Scheda 03 - Edifici	
----------------------------	--

03.02

Palestra comunale			
PIANI	1	Note	

Indirizzo:	Via C. Morbelli 17 - PRALORMO
-------------------	-------------------------------

Data Rilievo:	26/09/2024
----------------------	------------

--

[illegible]

Scheda 04 - Edifici

Struttura

Pagina04.01

Polifunzionale - Cascina Oddenino

PIANI2 + P.I.

Note

Indirizzo:Via Morbelli 25 PRALORMO

Data Rilievo:26/09/2024

Aggiornamento:

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UDENTI

ACCESSIBILE

Descrizione

sede Pro Loco, Ambulatorio medico, Biblioteca, Associazione nazionale Alpini Gruppo di Pralormo, mensa scolastica

1. Parcheggi

SI

NO

NOTE

Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:

X

segnaletica zebra da completare (gia` indicato sulla scheda della scuola)

Dimensione regolamentare?

X

Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?

X

Segnaletica verticale conforme alla normativa?

X

Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?

X

2. Accesso area esterna

SI

NO

NOTE

Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hanno profondità minima di 1,50

X

accesso principale
con larghezza = 67cm

Dislivello

Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5

X

E' presente corrimano ad h=0.90m?

X

E' presente un percorso tattile?

X

La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza inferiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad altezza min di 40 cm da pavimento?

X

La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?

X

Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?

X

3. Interno edificio

3.1 Servizi igienici

SI

NO

NOTE

Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa per le aree aperte al pubblico:

X

Servizi su tutti i piani

Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta

X

Spazio di manovra min: 150x150 cm

X

Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole

X

Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm

X

80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,

X

wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50

X

Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza

X

Rubinetteria a leva

X

3.2 Collegamenti verticali

SI

NO

NOTE

Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):

corrimano h=100cm

Larghezza minima di 1,20 m

X

Corretto rapporto tra alzata e pedata

X

Pedata andistrucciolevole?

X

Segnale inizio e fine scala

X

Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro ?

X

Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?

X

Corrimano ad H= 0,90 m ?

X

Ascensore

ascensore per disabili con porta ad anta. Dimensioni: 118x150 cm

Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)

X

Porta a scorrimento di 0,90 cm?

X

Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?

X

3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Terra

SI

NO

NOTE

Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?

X

gradino con spessore superiore a 2,5cm su portafinestra verso esterno (P.I)

Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?

X

Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucchiolevoli?

X

Le porte hanno luce minima di 80 cm?

X

I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?

X

3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo - Piano Secondo

SI

NO

NOTE

Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?

X

scalini interni su area mensa

Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?

X

Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucchiolevoli?

X

Le porte hanno luce minima di 80 cm?

X

I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?

X

PLANIMETRIA P.I. - accessibilità

Scheda 04 - Edifici	
----------------------------	--

Struttura	Polifunzionale - Cascina Oddenino				
Pagina	04.02		PIANI	2 + P.I.	Note

Indirizzo:	Via Morbelli 25 PRALORMO
-------------------	--------------------------

PIANI	2 + P.I.	Note	
Data Rilevo:	26/09/2024	Aggiornamento:	



Scheda 05 - Edifici				Struttura		Cimitero							
Pagina				05.01		PIANI		1		Note			
Indirizzo:				Via Bosco D'Orto 2 - PRALORMO		Data Rilievo:		26/09/2024		Aggiornamento:			
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE		GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI		GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UDENTI		PLANIMETRIA P.T. - accessibilità							
ACCESSIBILE		ACCESSIBILE		ACCESSIBILE									
Descrizione													
1. Parcheggio				SI	NO	NOTE							
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:				X									
Dimensione regolamentare?				X									
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?				X									
Segnaletica verticale conforme alla normativa?				X									
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?				X									
2. Accesso area esterna				SI	NO	NOTE							
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hanno profondità minima di 1,50				X		larghezza accesso 135 cm							
Dislivello				X									
Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5					X								
E' presente corrimano ad h=0.90m?					X								
E' presente un percorso tattile?					X								
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza inferiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad altezza min di 40 cm da pavimento?					X								
La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?					X								
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?					N.A.								
3. Interno edificio													
3.1 Servizi igienici				SI	NO	NOTE							
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa per le aree aperte al pubblico:					X	Piccolo fabbricato con il solo gabinetto, non adattabile per disabili							
Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta					X								
Spazio di manovra min: 150x150 cm					X								
Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole					X								
Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm					X								
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,					X								
wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50					X								
Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza					X								
Rubinetteria a leva					X								
3.2 Collegamenti verticali				SI	NO	NOTE							
Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):						rampa con larghezza 112cm tra Livello 2 e 3							
Larghezza minima di 1,20 m					X								
Corretto rapporto tra alzata e pedata					X								
Pedata andistrucciolevole?				X									
Segnale inizio e fine scala					X								
Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro ?					X								
Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?					X								
Corrimano ad H= 0,90 m ?					X								
Ascensore						assente							
Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)													
Porta a scorrimento di 0,90 cm?													
Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?													
3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Terra										SI	NO	NOTE	
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?										X		collegamenti con rampe	
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?										X			
Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucchiolevoli?										X			
Le porte hanno luce minima di 80 cm?										X			
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?											X		
3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo - Piano Secondo										SI	NO	NOTE	
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?													
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?													
Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucchiolevoli?													
Le porte hanno luce minima di 80 cm?													
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?													

Scheda 05 - Edifici				Struttura		Cimitero	
				Pagina		05.02	
Indirizzo:				Via Bosco D'Orto 2 - PRALORMO		PIANI	
						1	
				Data Rilievo:		26/09/2024	
						Note	
						Aggiornamento:	
PRINCIPALI CRITICITA' RILEVATE				PLANIMETRIA P.1 - accessibilità			
AMBITO	CRITICITA' RILEVATA	POSSIBILE INTERVENTO RISOLUTIVO	COSTO				
bagno	assente un bagno attrezzato	realizzare nuovo bagno	7.000,00 €				
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA							
							
							

Scheda 6 - Edifici

Struttura

Pagina

06.01

Campo sportivo USD PRALORMO

PIANI

P.T.

Note

riferimento a spogliatoi e bagni

Data Rilievo:

26/09/2024

Aggiornamento:

Indirizzo:

Via Poirino, 10040 Pralormo TO

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI

ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UDENTI

ACCESSIBILE

Descrizione

Campo da calcio in erba naturale con adiacente locale per spogliatoi e bagni

1. Parcheggio

SI

NO

NOTE

Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:

X

spazio antistante all'accesso senza stalli segnati chiaramente

Dimensione regolamentare?

X

Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?

X

Segnaletica verticale conforme alla normativa?

X

Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?

X

2. Accesso area esterna

SI

NO

NOTE

Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hanno profondità minima di 1,50

X

Dislivello

Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5

N.A.

E' presente corrimano ad h=0.90m?

N.A

E' presente un percorso tattile?

X

La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza inferiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad altezza min di 40 cm da pavimento?

X

La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?

X

Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?

N.A

3. Interno edificio

3.1 Servizi igienici

SI

NO

NOTE

Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa per le aree aperte al pubblico:

X

assenti bagni per disabili ma spazi sufficienti per adattamento

Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta

X

Spazio di manovra min: 150x150 cm

X

Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole

X

Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm

X

80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,

X

wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50

X

Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza

X

Rubinetteria a leva

X

3.2 Collegamenti verticali

SI

NO

NOTE

Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):

N.A.

soglie di accesso agli spogliatoi con altezza superiore a 2,5cm

Larghezza minima di 1,20 m

Corretto rapporto tra alzata e pedata

Pedata andistrucciolevole?

Segnale inizio e fine scala

Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro ?

Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?

Corrimano ad H= 0,90 m ?

Ascensore

N.A.

Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)

Porta a scorrimento di 0,90 cm?

Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?

3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Terra

SI

NO

NOTE

Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?

X

Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?

X

Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucchiolevoli?

X

Le porte hanno luce minima di 80 cm?

X

I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?

X

3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo - Piano Secondo

SI

NO

NOTE

Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?

Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?


Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucchiolevoli?

Le porte hanno luce minima di 80 cm?

I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?

PLANIMETRIASPOGLIATOI P.T. - accessibilità

PIANTA PIANO TERRA
Scala 1:100

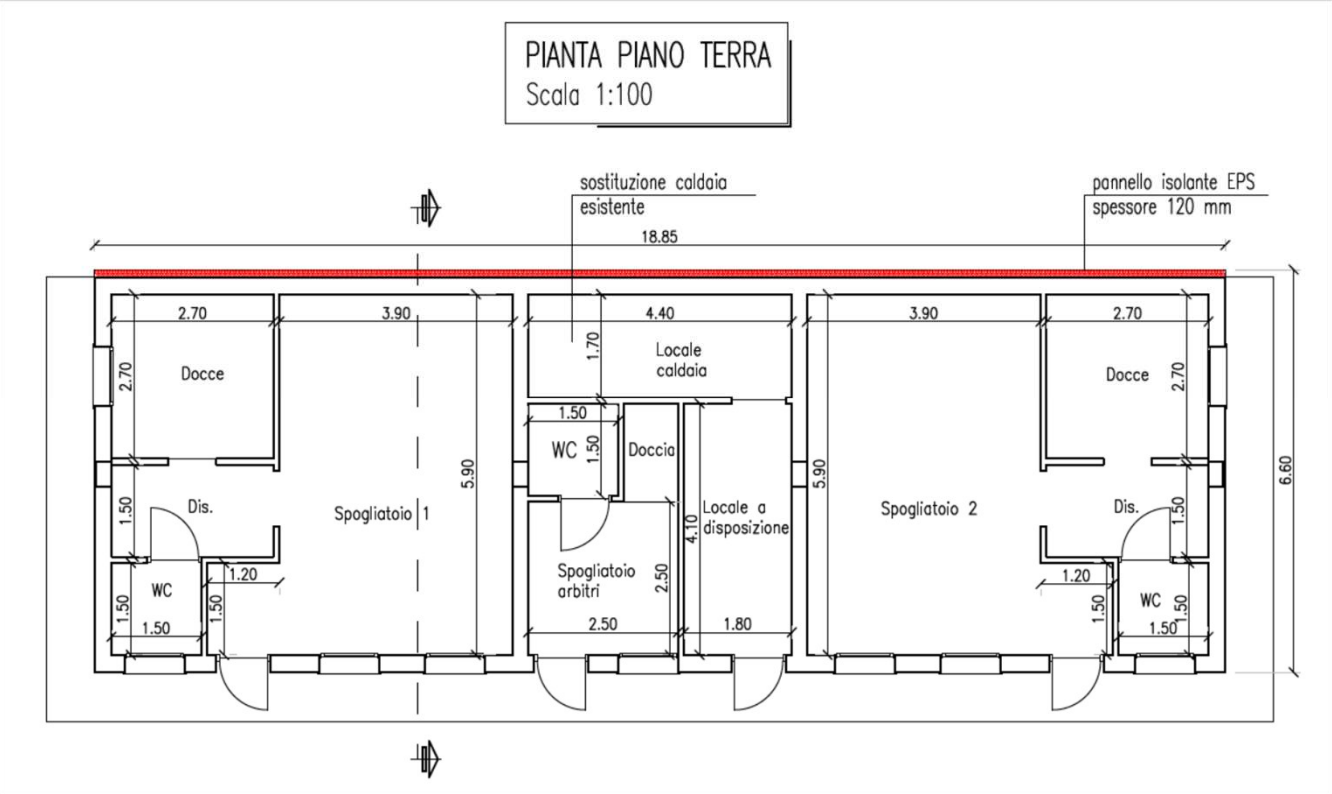

Scheda 6 - Edifici	
--------------------	--

Pagina

06.02

Note

Aggiornamento:

[illegible]

Scheda 07 - Edifici				Struttura		Cascina Torta					
Pagina				07.02		PIANI		2		Note	
Indirizzo:				via Morbelli 13 - PRALORMO		Data Rilievo:		26/09/2024		Aggiornamento:	
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE		GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI		GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UDENTI		PLANIMETRIA P.T. - accessibilità					
ACCESSIBILE		ACCESSIBILE		ACCESSIBILE							
Descrizione				edificio da ristrutturare o abbattere per nuova destinazione dell'area							
1. Parcheggio				SI		NO		NOTE			
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:						X					
Dimensione regolamentare?						X					
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?						X					
Segnaletica verticale conforme alla normativa?						X					
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?						X					
2. Accesso area esterna				SI		NO		NOTE			
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hanno profondità minima di 1,50				X							
Dislivello											
Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5						X					
E' presente corrimano ad h=0.90m?						X					
E' presente un percorso tattile?						X					
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza inferiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad altezza min di 40 cm da pavimento?						X					
La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?						X					
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?						X					
3. Interno edificio											
3.1 Servizi igienici				SI		NO		NOTE			
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa per le aree aperte al pubblico:						X					
Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta						X					
Spazio di manovra min: 150x150 cm						X					
Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole						X					
Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm						X					
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,						X					
wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50						X					
Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza						X					
Rubinetteria a leva						X					
3.2 Collegamenti verticali				SI		NO		NOTE			
Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):											
Larghezza minima di 1,20 m						X					
Corretto rapporto tra alzata e pedata						X					
Pedata andistrucciolevole?						X					
Segnale inizio e fine scala						X					
Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro ?						X					
Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?						X					
Corrimano ad H= 0,90 m ?						X					
Ascensore											
Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)						X					
Porta a scorrimento di 0,90 cm?						X					
Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?						X					
3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Terra				SI		NO		NOTE			
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?						X					
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?						X					
Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucchiolevoli?						X					
Le porte hanno luce minima di 80 cm?						X					
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?						X					
3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo - Piano Secondo				SI		NO		NOTE			
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?											
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?											
Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucchiolevoli?											
Le porte hanno luce minima di 80 cm?											
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?											

Scheda 07 - Edifici

07.02

Cascina Torta			
PIANI	2	Note	

Indirizzo:	via Morbelli 13 - PRALORMO
-------------------	----------------------------

Cascina Torta	
2	Note

Data Rilievo:	26/09/2024	Aggiornamento:	
----------------------	------------	-----------------------	--


Aggiornamento:

[illegible]

This topographic map illustrates a construction site with a proposed building layout. The building is outlined in yellow and contains several rooms, some of which are labeled 'CAMERA' and 'FLEIDE'. Elevation points are marked throughout the site, with values ranging from -3.71 to +7.38. A dashed line indicates a boundary or road, and a solid line shows the building's footprint. The map also includes a north arrow and a scale bar.



Scheda 08 - Edifici				Struttura		Ex casa Peso									
Pagina				08.01		PIANI		2		Note					
Indirizzo:				via Torino 5 - PRALORMO		Data Rilievo:		26/09/2024		Aggiornamento:					
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE		GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI		GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UDENTI		PLANIMETRIA P.T. - accessibilità									
ACCESSIBILE		ACCESSIBILE		ACCESSIBILE											
Descrizione				edificio da ristrutturare											
1. Parcheggio				SI	NO	NOTE									
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:					X	parcheggio pubblico nei pressi ma senza strisce pedonali vicine									
Dimensione regolamentare?					X										
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?					X										
Segnaletica verticale conforme alla normativa?					X										
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?					X										
2. Accesso area esterna				SI	NO	NOTE									
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso sono in piano con profondità minima di 1,50				X		scalini all'ingresso									
Dislivello															
Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5					X										
E' presente corrimano ad h=0.90m?					X										
E' presente un percorso tattile?					X										
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza inferiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad altezza min di 40 cm da pavimento?					X										
La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?					X										
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?					X										
3. Interno edificio															
3.1 Servizi igienici				SI	NO	NOTE									
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa per le aree aperte al pubblico:					X										
Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta					X										
Spazio di manovra min: 150x150 cm					X										
Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole					X										
Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm					X										
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,					X										
wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50					X										
Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza					X										
Rubinetteria a leva					X										
3.2 Collegamenti verticali				SI	NO	NOTE									
Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):															
Larghezza minima di 1,20 m					X										
Corretto rapporto tra alzata e pedata				X											
Pedata andistrucchievole?					X										
Segnale inizio e fine scala					X										
Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro ?					X										
Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?					X										
Corrimano ad H= 0,90 m ?					X										
Ascensore															
Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)					X										
Porta a scorrimento di 0,90 cm?					X										
Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?					X										
3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Terra												SI	NO	NOTE	
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?													X		
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?													X		
Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucchievoli?													X		
Le porte hanno luce minima di 80 cm?												X			
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?													X		
3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo - Piano Secondo												SI	NO	NOTE	
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?													X		
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?													X		
Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucchievoli?													X		
Le porte hanno luce minima di 80 cm?												X			
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?													X		

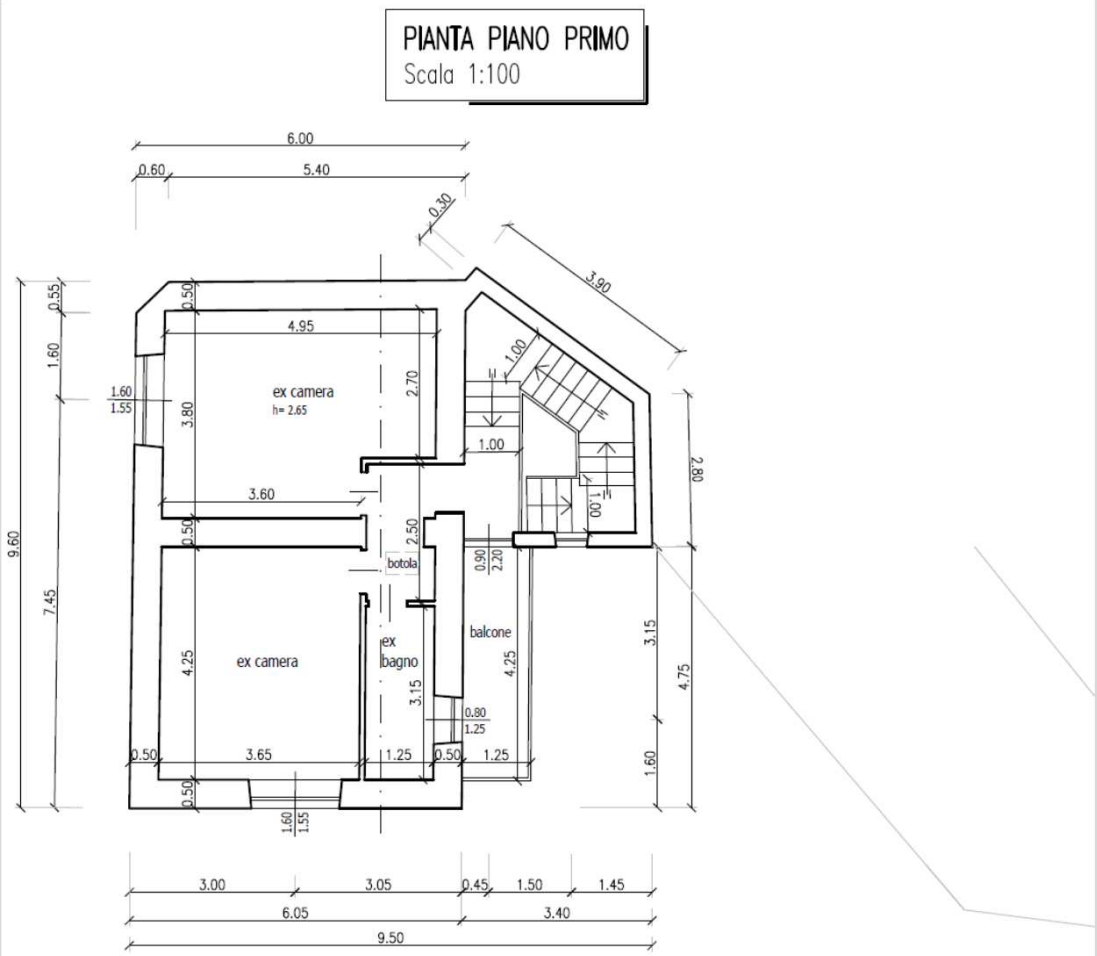Scheda 08 - Edifici		Struttura		Ex casa Peso					
Pagina		08.02		PIANI		2		Note	
Indirizzo:		via Torino 5 - PRALORMO		Data Rilievo:		26/09/2024		Aggiornamento:	
PRINCIPALI CRITICITA' RILEVATE				PLANIMETRIA P.1 - accessibilità					
AMBITO	CRITICITA' RILEVATA	POSSIBILE INTERVENTO RISOLUTIVO	COSTO	PIANTA PIANO PRIMO Scala 1:100 					
edificio	da ristrutturare	ristrutturazione completa	600 000,00 €						
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA									

Scheda 09 - Edifici				Struttura		Ex casa Pro Loco					
Pagina				09.01		PIANI		2		Note	
Indirizzo:				piazza Risorgimento - PRALORMO		Data Rilievo:		26/09/2024		Aggiornamento:	
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE		GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI		GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UDENTI		PLANIMETRIA P.T. - accessibilità					
ACCESSIBILE		ACCESSIBILE		ACCESSIBILE							
Descrizione				casa da ristrutturare							
1. Parcheggio				SI	NO	NOTE					
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:					X	parcheggio presso l'edificio ma senza parcheggio destinato a disabili					
Dimensione regolamentare?					X						
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?				X							
Segnaletica verticale conforme alla normativa?					X						
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?					X						
2. Accesso area esterna				SI	NO	NOTE					
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hanno profondità minima di 1,50				X							
Dislivello											
Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5					X						
E' presente corrimano ad h=0.90m?					X						
E' presente un percorso tattile?					X						
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza inferiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad altezza min di 40 cm da pavimento?					X						
La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?					X						
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?					X						
3. Interno edificio											
3.1 Servizi igienici				SI	NO	NOTE					
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa per le aree aperte al pubblico:					X	Bagno al solo P.T. non per disabili					
Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta					X						
Spazio di manovra min: 150x150 cm					X						
Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole					X						
Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm				X							
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,				X							
wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50					X						
Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza					X						
Rubinetteria a leva					X						
3.2 Collegamenti verticali				SI	NO	NOTE					
Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):											
Larghezza minima di 1,20 m					X						
Corretto rapporto tra alzata e pedata					X						
Pedata andistrucciolevole?					X						
Segnale inizio e fine scala					X						
Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro ?					X						
Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?					X						
Corrimano ad H= 0,90 m ?					X						
Ascensore				N.A.							
Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)											
Porta a scorrimento di 0,90 cm?											
Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?											
3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Terra				SI	NO	NOTE					
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?				X							
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?				X							
Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucchiolevoli?				X							
Le porte hanno luce minima di 80 cm?				X							
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?					X						
3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo - Piano Secondo				SI	NO	NOTE					
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?				X							
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?				X							
Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucchiolevoli?				X							
Le porte hanno luce minima di 80 cm?				X							
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?					X						

Scheda 09 - Edifici		Struttura		Ex casa Pro Loco	
Pagina		09.02		PIANI	
Indirizzo:		piazza Risorgimento - PRALORMO		2	
		Data Rilievo:		26/09/2024	
		Note		Aggiornamento:	
PRINCIPALI CRITICITA' RILEVATE				PLANIMETRIA P.1 - accessibilità	
AMBITO	CRITICITA' RILEVATA	POSSIBILE INTERVENTO RISOLUTIVO	COSTO		
edificio	da ristrutturare	rifunzionalizzazione con restauro completo	1.100.000,00 €		
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA					


Scheda 10 - Edifici				Struttura		Bagni pubblici									
				Pagina		10.01		PIANI		P.T.		Note			
Indirizzo:				Piazza Risorgimento - PRALORMO				Data Rilievo:		26/09/2024		Aggiornamento:			
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE				GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI				GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UDENTI				PLANIMETRIA P.T. - accessibilità			
ACCESSIBILE				ACCESSIBILE				ACCESSIBILE							
Descrizione															
1. Parcheggio				SI	NO	NOTE									
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:					X	parcheggio pubblico su piazza Risorgimento senza parcheggio destinato ai disabili segnalato									
Dimensione regolamentare?					X										
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?					X										
Segnaletica verticale conforme alla normativa?					X										
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?					X										
2. Accesso area esterna				SI	NO	NOTE									
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hanno profondità minima di 1,50 Dislivello				X		scalino nell'accesso									
Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5					X										
E' presente corrimano ad h=0.90m?					X										
E' presente un percorso tattile?					X										
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza inferiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad altezza min di 40 cm da pavimento?					X										
La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?					X										
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?					X										
3. Interno edificio															
3.1 Servizi igienici				SI	NO	NOTE									
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa per le aree aperte al pubblico:				X		manca campanello per allarme									
Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta				X											
Spazio di manovra min: 150x150 cm				X											
Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole				X											
Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm				X											
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,				X											
wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50					X										
Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza				X											
Rubinetteria a leva				X											
3.2 Collegamenti verticali															
3.2 Collegamenti verticali				SI	NO	NOTE									
Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):						presente rampa presso l'accesso									
Larghezza minima di 1,20 m				X											
Corretto rapporto tra alzata e pedata				N.A.											
Pedata andistrucchievole?															
Segnale inizio e fine scala															
Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro ?															
Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?															
Corrimano ad H= 0,90 m ?															
Ascensore															
Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)				N.A.											
Porta a scorrimento di 0,90 cm?															
Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?															

Scheda 10 - Edifici		Struttura	Bagni pubblici		
Pagina		10.02	PIANI	P.T.	Note
Indirizzo:		Piazza Risorgimento - PRALORMO		Data Rilievo:	26/09/2024
Aggiornamento:					
PRINCIPALI CRITICITA' RILEVATE				PLANIMETRIA P.1 - accessibilità	
AMBITO	CRITICITA' RILEVATA	POSSIBILE INTERVENTO RISOLUTIVO	COSTO		
bagno disabili	manca campanello allarme	inserire campanello con attivazione a cordino	€ 300,00		
	percorsi per ipovedenti	costo al metro lineare per piastrelle da incollare	€ 95,00		
ingresso	apeertura con maniglia calssica	sostituire con porta ad apertura antipanico	€ 700,00		
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA					
					
					

Scheda 11 - Edifici				Struttura		Canonica presso Santuario Santa Maria Della Spina					
Pagina				11.01		PIANI		2		Note	
Indirizzo:				Str. del Santuario, 20, 10040 Pralormo TO		Data Rilievo:		26/09/2024		Aggiornamento:	
GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIE A RUOTE		GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE IPOVEDENTI		GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER NON UDENTI		PLANIMETRIA P.T. - accessibilità					
ACCESSIBILE		ACCESSIBILE		ACCESSIBILE							
Descrizione		edificio in adiacenza al Santuario									
1. Parcheggio		SI		NO		NOTE					
Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:		X									
Dimensione regolamentare?				X							
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?		X									
Segnaletica verticale conforme alla normativa?				X							
Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?				X							
2. Accesso area esterna		SI		NO		NOTE					
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso è in piano e hanno profondità minima di 1,50 Dislivello		X									
Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5				X							
E' presente corrimano ad h=0.90m?				X							
E' presente un percorso tattile?				X							
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza inferiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad altezza min di 40 cm da pavimento?				X							
La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?				X							
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?				X							
3. Interno edificio											
3.1 Servizi igienici		SI		NO		NOTE					
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa per le aree aperte al pubblico:				X							
Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta				X							
Spazio di manovra min: 150x150 cm				X							
Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole				X							
Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm				X							
80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,				X							
wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50				X							
Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza				X							
Rubinetteria a leva		X									
3.2 Collegamenti verticali		SI		NO		NOTE					
Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):											
Larghezza minima di 1,20 m		X									
Corretto rapporto tra alzata e pedata		X									
Pedata andistrucciolevole?		X									
Segnale inizio e fine scala				X							
Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro ?				X							
Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino?				X							
Corrimano ad H= 0,90 m ?				X							
Ascensore											
Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)				X							
Porta a scorrimento di 0,90 cm?				X							
Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille?				X							
3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Terra		SI		NO		NOTE					
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?				X							
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?				X							
Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucchiolevoli?		X									
Le porte hanno luce minima di 80 cm?		X									
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?				X							
3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni Piano Primo - Piano Secondo		SI		NO		NOTE					
Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?				X							
Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m?				X							
Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucchiolevoli?		X									
Le porte hanno luce minima di 80 cm?		X									
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?				X							

Scheda 11 - Edifici	
---------------------	--

11.02

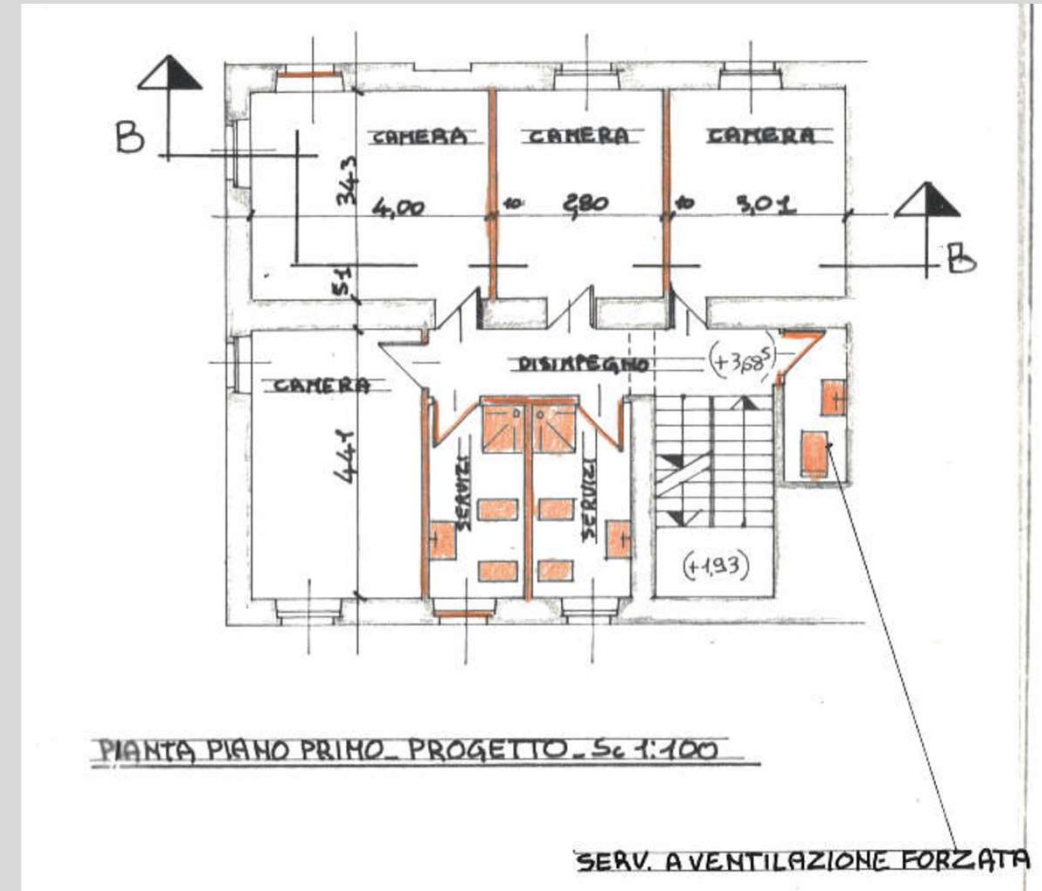[illegible]

Scheda 12 - Spazi pubblici

Ambito

PARCO GIOCHI presso Via Roma

Pagina

12.01

LIVELLI

1

Note

intervento recente

Indirizzo:

Parco giochi Piazza Risorgimento

Data Rilievo:

26/09/2024

Aggiornamento:

PRINCIPALI CRITICITA' RILEVATE


AMBITO	CRITICITA' RILEVATA	POSSIBILE INTERVENTO RISOLUTIVO	COSTO
	assenza di giochi inclusivi	esempio: giochi inclusivi a molla	€ 4 000,00

NOTE

* costo di gioco a molla tipo Italian garden JEEP chiusa su due fianchi, montaggio compreso



PLANIMETRIA - accessibilità

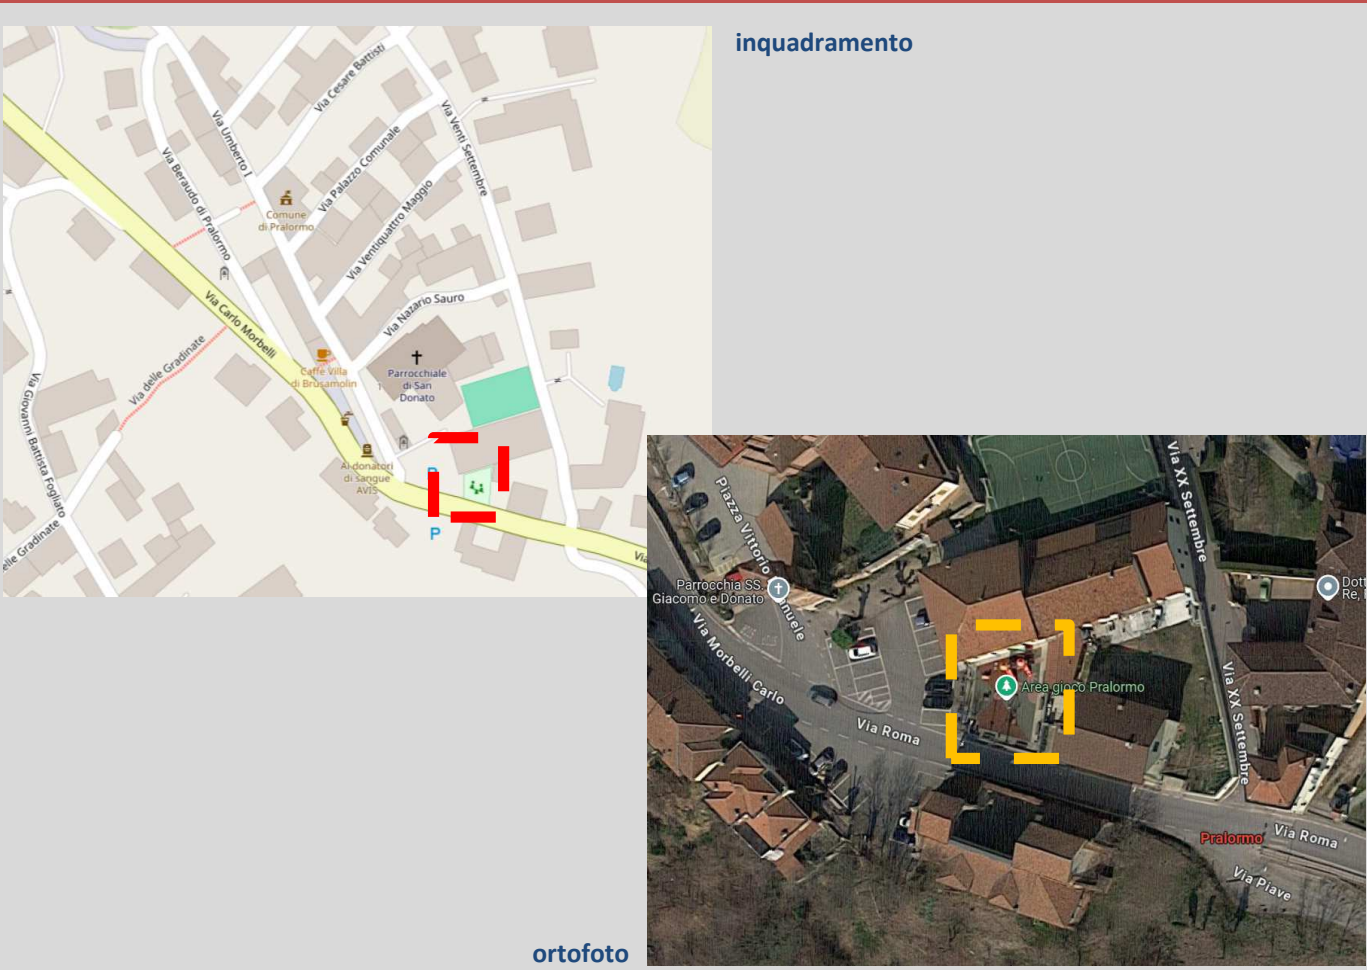

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Scheda 13 - Spazi pubblici

Pagina

LIVELLI

Note

Data Rilievo:	26/09/2024
----------------------	------------

ibilità[illegible]

The map shows the area around the Castello di Pralormo. Key streets include Via Vittorio Veneto, Via Cesare Battaglini, Via Palazzo Comunale, Via Ventisette Aprile, Via Varesio Sauro, Via delle Granate, and Via delle Brigatine. The Castello di Pralormo is located at the top center. The Chiesa della Madonna del Carmine is located at the bottom center. The Chiesa della Madonna del Soccorso is located at the bottom right. The map also shows the Chiesa della Madonna del Soccorso and the Chiesa della Madonna del Carmine.

A narrow, paved street in a village. On the left is a white house with a tiled roof and a brick wall with greenery. On the right is a tall brick tower and a cemetery with a low stone wall. The street leads towards a small town in the distance.



Scheda 14 - Spazi pubblici

Ambito

PARCO GIOCHI presso P.za RISORGIMENTO

Pagina

14.01

LIVELLI

1

Note

intervento recente

Indirizzo:

Parco giochi Piazza Risorgimento

Data Rilievo:

26/09/2024

Aggiornamento:

PRINCIPALI CRITICITA' RILEVATE


AMBITO	CRITICITA' RILEVATA	POSSIBILE INTERVENTO RISOLUTIVO	COSTO
	assenza di giochi inclusivi	esempio: inserire giochi inclusivi a molla*	€ 4 000,00

NOTE

* costo di gioco a molla tipo Italian garden JEEP chiusa su due fianchi, montaggio compreso



PLANIMETRIA - accessibilità

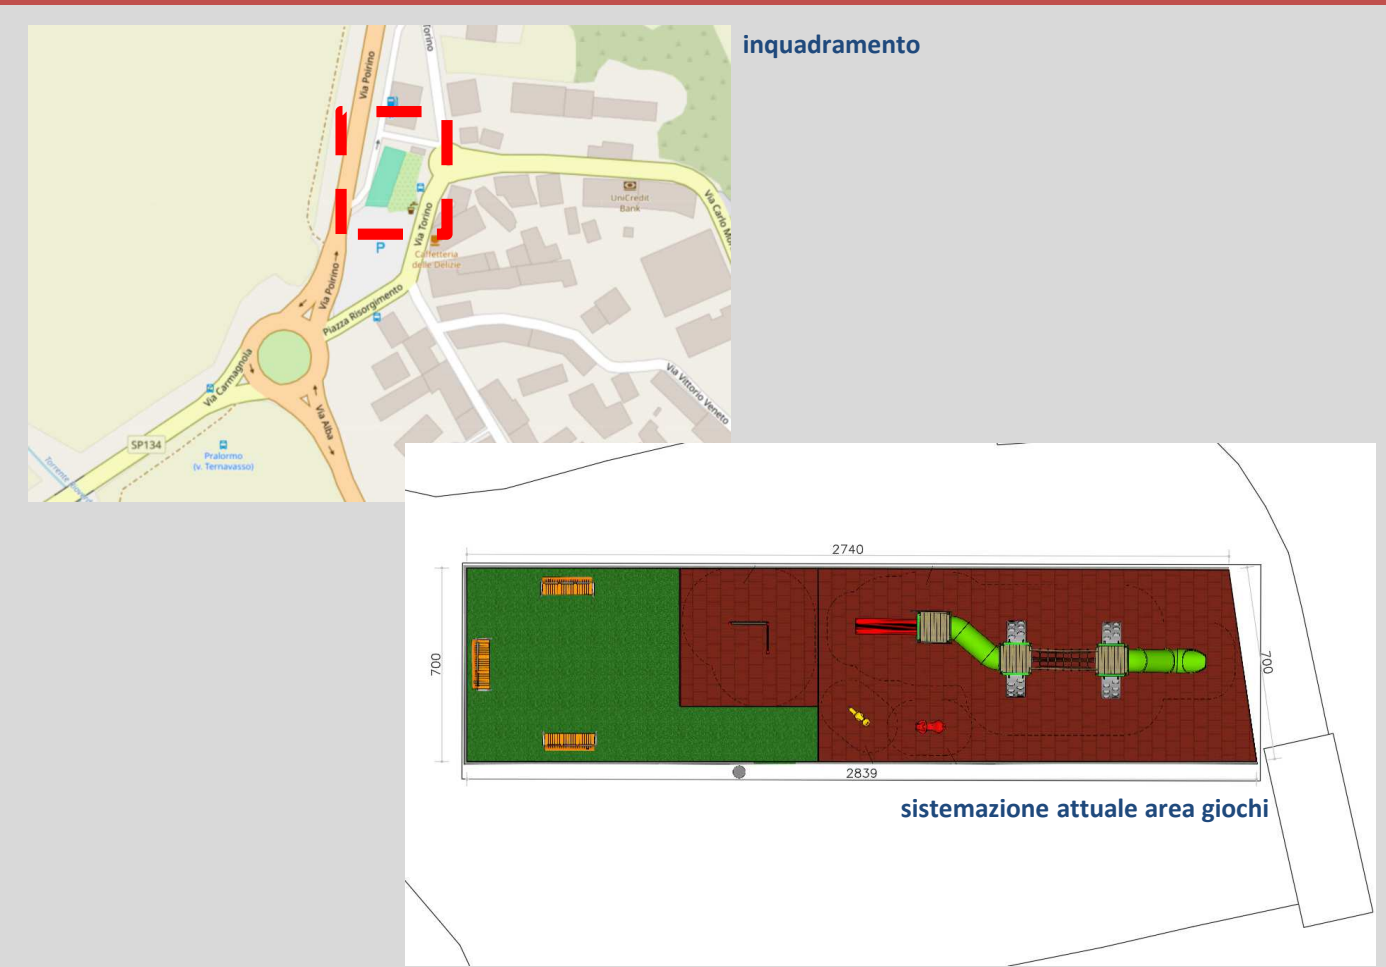

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Scheda 15 - Spazi pubblici

Ambito

LOTTO EDIFICABILE via Quattro venti

Pagina

15.01

LIVELLI

1

Note

intervento recente

Indirizzo:

via Quattro venti

Data Rilievo:

26/09/2024

Aggiornamento:


PRINCIPALI CRITICITA' RILEVATE

AMBITO	CRITICITA' RILEVATA	POSSIBILE INTERVENTO RISOLUTIVO	COSTO
	NESSUNA		

NOTE

Lotto edificabile disponibile per nuova edificazione. Allo stato attuale sgombro e quindi senza prescrizioni.

PLANIMETRIA - accessibilità

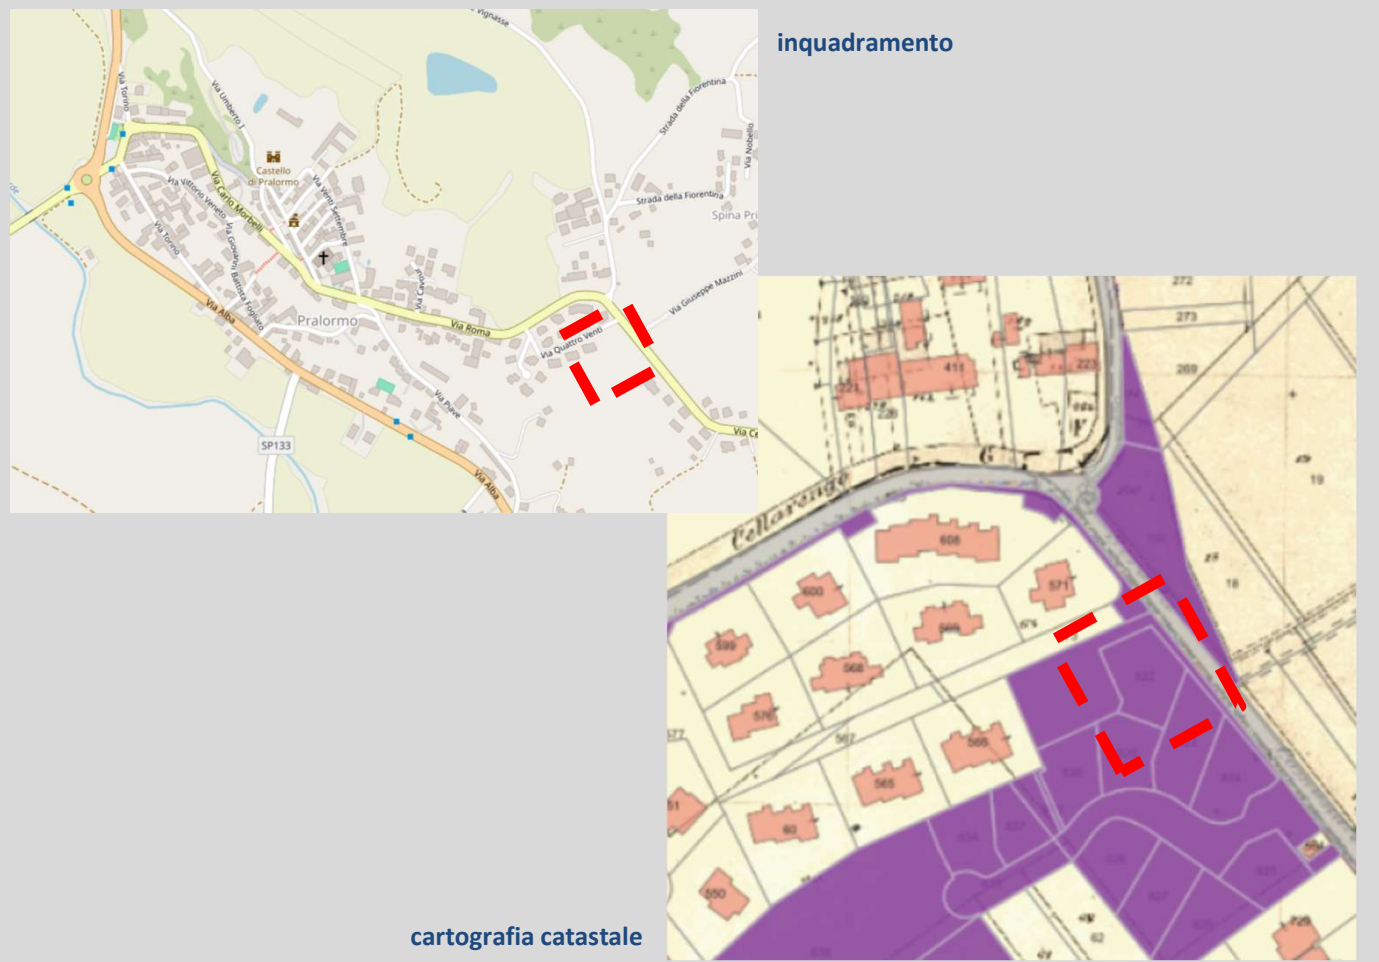

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Scheda 16 - Spazi pubblici

16.01

--

Indirizzo:	Parceggio Piazza Risorgimento
-------------------	-------------------------------


Data Rilievo:	26/09/2024
----------------------	------------

Aggiornamento:

PRINCIPALI CRITICITA' RILEVATE


[illegible]

PLANIMETRIA - accessibilità

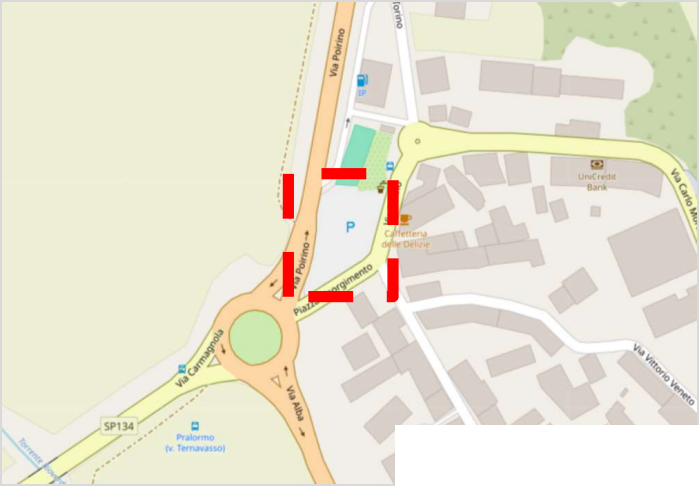

inquadramento

progetto originale per l'area

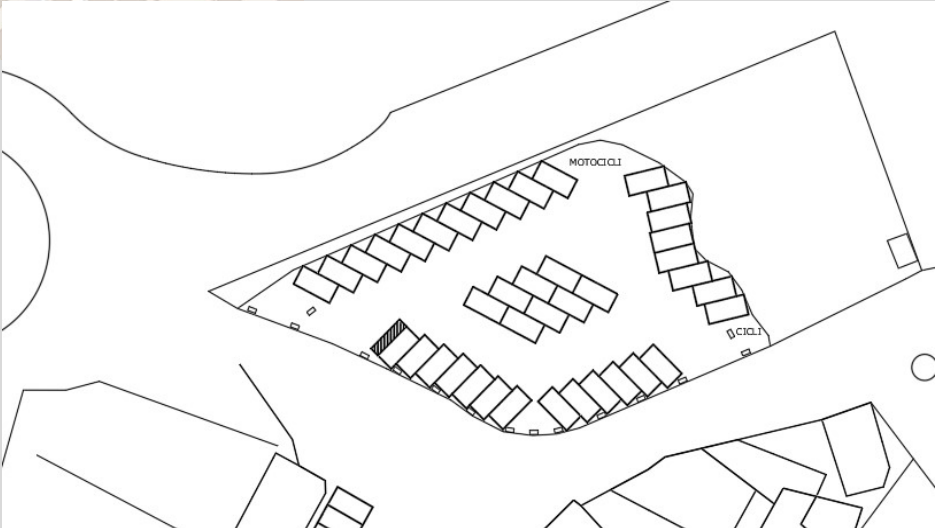

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Scheda 17 - Percorsi


Pagina

17.01

1

Note

Aggiornamento:

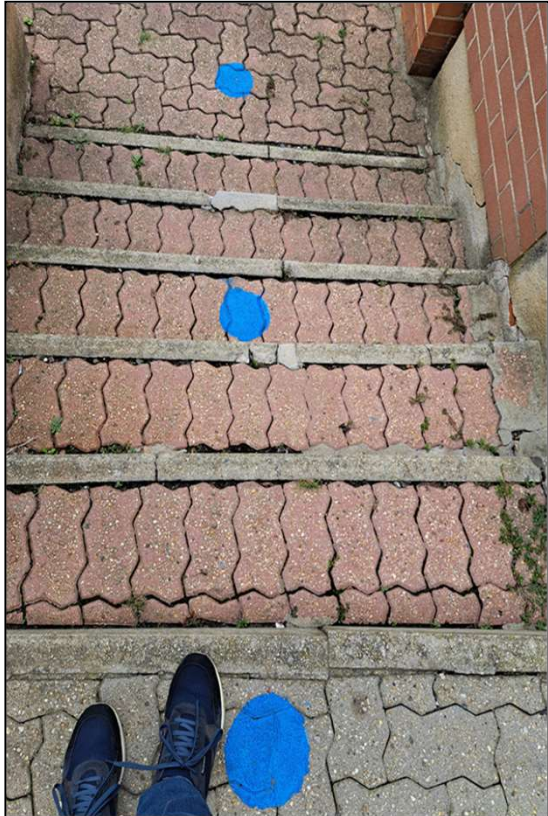[illegible]

Scheda 18 - Percorsi		Ambito	Percorso presso il Lago della Spina		
Indirizzo: Lago della Spina		Pagina	18.01	LIVELLI	1
				Data Rilievo:	26/09/2024
				Note	Aggiornamento:
PRINCIPALI CRITICITA' RILEVATE				PLANIMETRIA - accessibilità	
AMBITO	CRITICITA' RILEVATA	POSSIBILE INTERVENTO RISOLUTIVO	COSTO		
	poco fruibile da utenti su carrozzina	Già previsto progetto <i>Recupero e valorizzazione ambientale, paesaggistica e turistica del Lago della Spina</i> in 3 Lotti funzionali	€ 2 051 100,00		
NOTE					
Progetto di riqualificazione già predisposto per la valorizzazione e la fruizione dell'area suddiviso in tre lotti funzionali, come segue: - <i>Lotto 1 – “Riqualificazione area verde attrezzata, luoghi di sosta e osservazione faunistica habitat” per un importo lavori di € 644.282,98 ovvero investimento totale di € 942.600,00;</i> - <i>Lotto 2 – “Riqualificazione della pista di servizio e opere annesse” per un importo lavori di circa € 372.116,13 ovvero investimento totale di € 541.000,00;</i> - <i>Lotto 3 – “Realizzazione di due attraversamenti e regimazione acque superficiali” per un importo lavori di circa € 371.680,17 ovvero investimento totale di € 567.500,00.</i> Per la parte di parcheggio ed area attrezzata antistante l'acqua il progetto prevede opere di rinaturalizzazione con luogo di osservazione degli habitat naturali e con arredo anche per soggetti diversamente abili. Occorre tenere conto delle esigenze di mobilità degli ausili su ruote, quali le carrozzine, predisponendo superfici compatte e non cedevoli sotto la pressione delle ruote.					
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA					
					